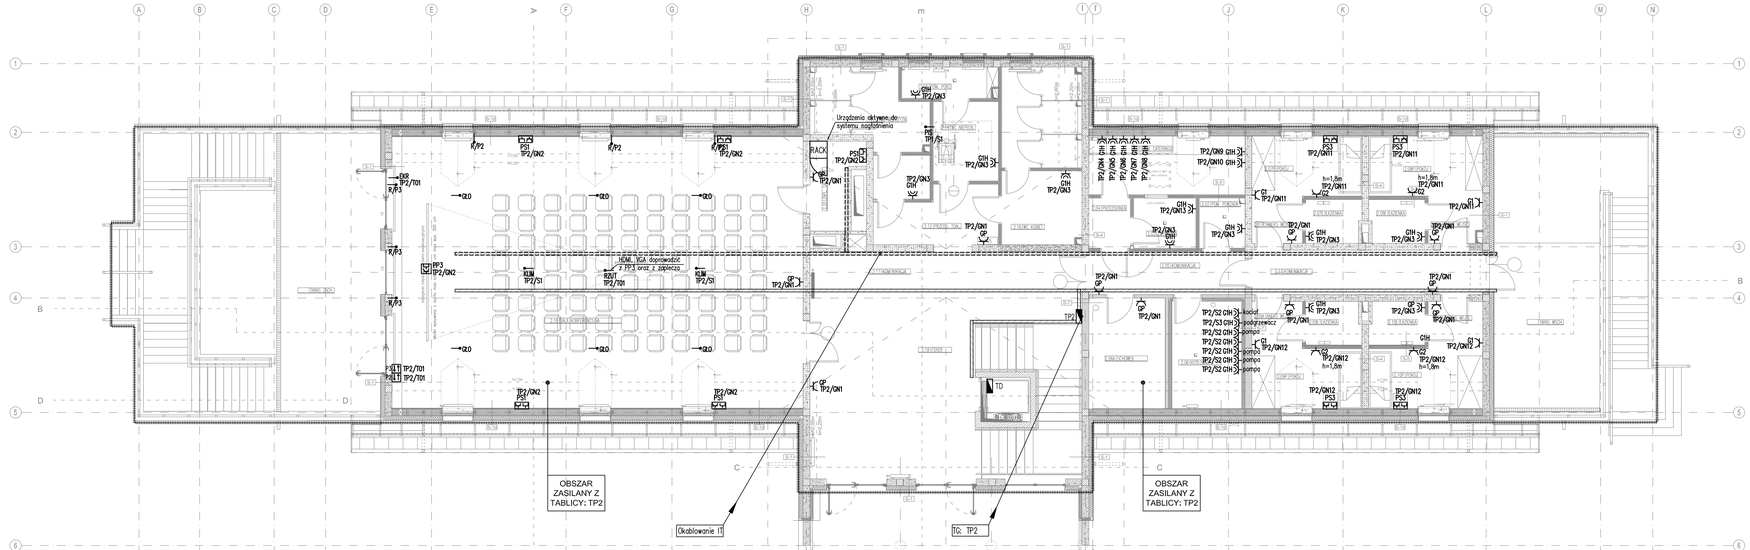

OZNACZENIA:

- G1 – Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, 230V, 16A, p/t
- GIH – Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, 230V, 16A, IP44, p/t
- GP – Gniazdo wtyczkowe pojedyncze (porządkowe), 230V, 16A, p/t
- GDK – Gniazdo zasilające szafę Rack, L+N+PE, 230V, 16A
- G3F – Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe, 400V, 16A, IP44
- PS1 – Punkt dostępu montowany na ścianie p/t 2x230V; 2xRJ45
- PS2 – Punkt dostępu dla ekranu TV montowany na ścianie, 2x230V; 2xRJ45, 1xUSB 2,0,1xHDMI; 1xVGA; (podłączenie z puszką podłogową w danym pomieszczeniu). Wys. montażu wg detalu arch.
- PS3 – Punkt dostępu montowany na ścianie p/t 1x230V; 1xRJ45
- PP1 – Punkt dostępu w kasecie podłogowej, ELECTRAPLAN 2x230V; 2xRJ45
- PP2 – Punkt dostępu w kasecie podłogowej, ELECTRAPLAN 4x230V; 4xRJ45
- PP3 – Punkt dostępu w kasecie podłogowej, ELECTRAPLAN 4x230V; 4xRJ45, 1xHDMI, 1xVGA
- Kartyko kablowe elektryczne 04,kV
- Kartyko kablowe teletechniczne
- RACK +UPS – Szafa rack 600x600mm z UPSem
- WP – Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- F – Sterownik centralny grupy rolet
- Wypust kablowy
- QO – Przewód głośnikowy 2x2,5mm2, należy doprowadzić do każdego głośnika z zaplecza sali
- KLM – zasilanie fancoili, YDY3x2,5, 230V
- R/Px – zasilanie rolety, YDY4x1, 230V, przewód prowadzić od sterowników centralnych grup rolet Px
- RZUT – zasilanie rzutnika 230V, plus HDMI, VGA doprowadzone z
- EKR – zasilanie ekranu, 230V
- PIS – zasilanie pisuaru, 230V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA	TN-S

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI Spółka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłości w Parznlewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parznlew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

RZUT INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH

Projektował:	Podpis:
mgr inż. Robert Mazurek upr. nr: MAZ/0062/POOE/10	
Sprawdził:	**Podpis:**
mgr inż. Janusz Pizon upr. nr: MAZ/0334/PWOE/12	
Opracował:	

Branża:	Faza:	Nr rysunku:
Elektryczna	P. Wykonawczy	E-01
Data:	**Skala:**	
Sierpień 2014r.		