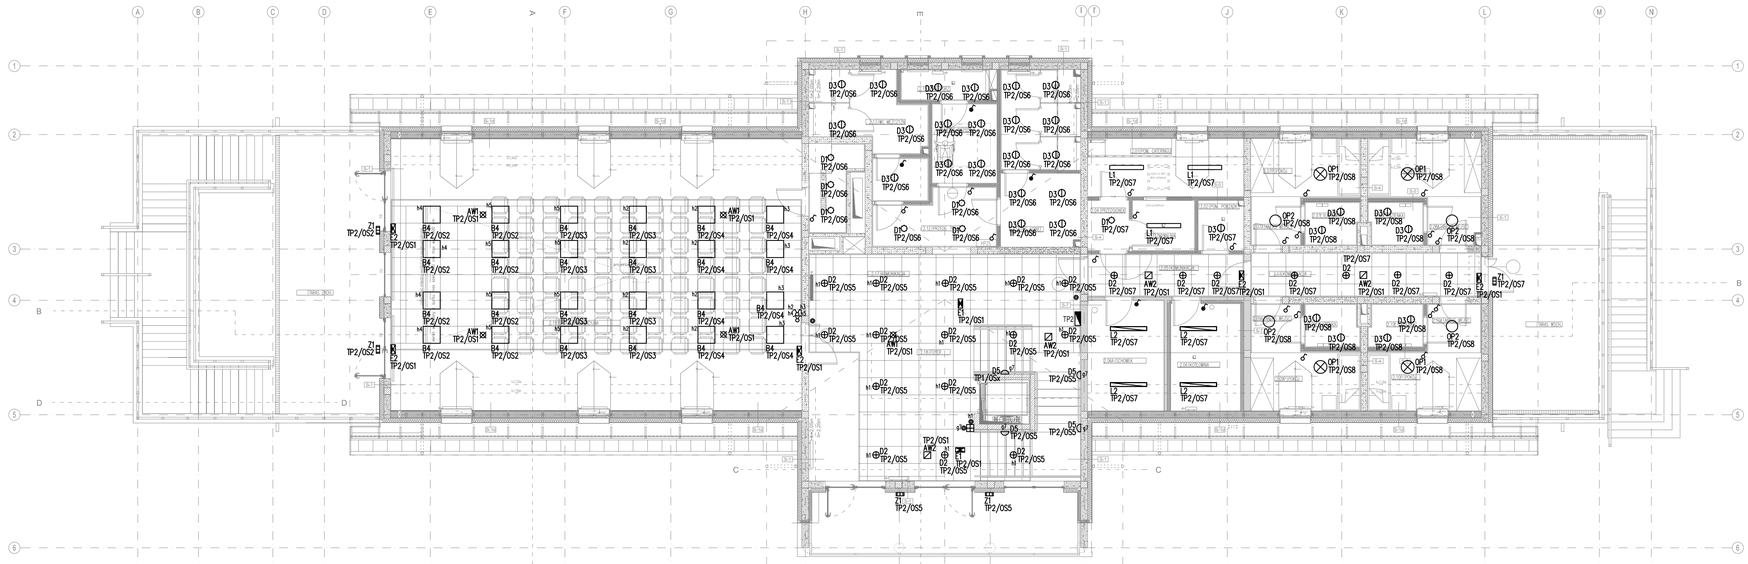

OZNACZENIA:

	– Tablica elektryczna 0,4kV
E1	– Oprawa oświetlenia awaryjnego dwustronna LED; 1,2W; IP20, z modułem awaryjnym 1h dwustronną,
E2	– Oprawa oświetlenia awaryjnego jednostronna LED; 1,2W;IP20, z modułem awaryjnym 1h jednostronna
AW1	– Oprawa oświetlenia awaryjnego ; IP20 z modułem awaryjnym 1h LVPO 3W LED RS wpuszczana
AW2	– Oprawa oświetlenia awaryjnego ; z modułem awaryjnym 1h LVPC 3W LED wpuszczana
B1	– Oprawa oświetleniowa, INDIR S MP 1x40W; wpuszczana 600x600 ; IP20
B2	– Oprawa oświetleniowa, OL RELPAR – V2 3x14W; wpuszczana 600x600; IP20
B3	– Oprawa oświetleniowa, OL RELPAR – V2 3x24W; wpuszczana 600x600; IP20
B4	– Oprawa oświetleniowa, OL RELPAR – V2 3x24W; nastropowa 600x600; IP20
OP1	– Oprawa oświetleniowa, PLAFO PRM 1x55W; natynkowa IP20
OP2	– Oprawa oświetleniowa, PST 1 OPAL 1x32W; natynkowa IP20
D1	– Oprawa oświetleniowa, OM 11 BN F 1x26W wpuszczana IP20
D02	– Oprawa oświetleniowa, OM 11 BN F 1x32W nabudowana IP20
D03	– Oprawa oświetleniowa, OM 55 BN F 1x26W wpuszczana IP44
D05	– Oprawa oświetleniowa, 1x26W natynkowa IP20
Z1	– Oprawa oświetleniowa, OFOR-WALL 21 OP 1x60W E27 zewętrzna IP44
L1	– Oprawa oświetleniowa, PLAST 1x54W natynkowa
L2	– Oprawa oświetleniowa, OPHE T5 2x28W; IP 65; natynkowa
L2	– Oprawa oświetleniowa, OPHE T5 2x28W; IP 65; natynkowa
	– Łącznik instalacyjny świecznikowy, 230V, 10A, p/t
	– Łącznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, p/t
	– Łącznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, IP44, p/t
	– Łącznik instalacyjny 1-biegunowy chałowy, 230V, 10A, p/t
	– Przekaźnik bistabilny w puszce, BIS-402, 230V, 10A, puszka #60 montowany do korytka instalacyjnego lub w ścianie
	Moduł sterujący DALI 125 , siedmio kanałowy
	– Czujnik ruchu 230VAC, 360°, typ, EE804/EE805, prod. Hager

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA | TN-S

Architektura:

HEJNA ARCHITEKCI Spółka jawna

HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Staszica 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projekt:

BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłości w Parznlewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parznlew, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA
RZUT PARTERU

Projektował:	*Podpis:*
mgr inż. Robert Mazurek upr. nr: MAZ/0062/POOE/10	
Sprawdził:	*Podpis:*
mgr inż. Janusz Pizoń upr. nr: MAZ/0334/PWOE/12	
Opracował:	

Branża:	*Faza:*	*Nr rysunku:*
Elektryczna	P. Wykonawczy	E.04
Data:	*Skala:*	
Sierpień 2014r.		