UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA I ZWIĄZANA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:
1. W przypadkach nieopisanych na rysunku należy stosować zasady zgodne z pkt. 8 normy PN-B-03264:2002.
2. Wymiary otworów podawane są po zewnętrznym obrysie profilu.
3. Krawędzie otwarte i belki należy fazować 15 mm.
4. Minimalna średnica wewnętrzna zagięć prętów należy dobierać zgodnie z pkt. 8.1.3 normy PN-B-03264:2002.
5. Rozkładanie zmiennej, ciągłej obciążenia na płytę należy przyjąć zgodnie z pkt. 8.1.3 normy PN-B-03264:2002.
6. Kotwienie siatkowych wzorów prętów strzemiowych w płycie według poniższego schematu.

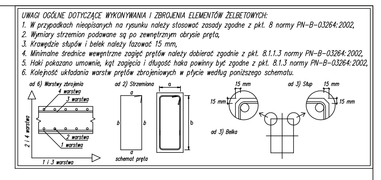
w El Nerwu
w El Dolnym
w El Górnym
w El Górnym
w El Gór